


Avsedd användning

LÄTTFYLLNADSBJÄLKLAG

FF–EPS konstruktionsdetalj

YP07

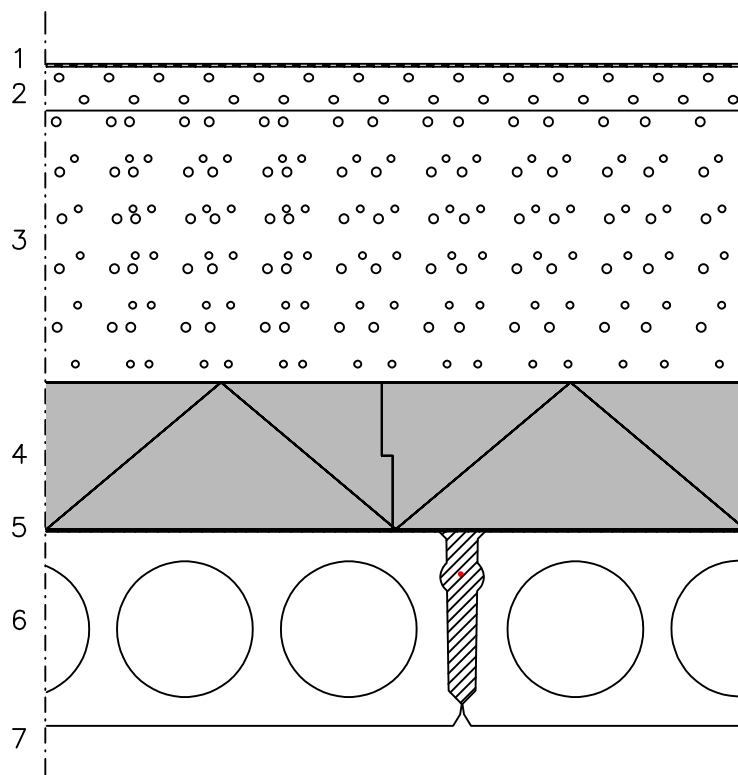

1. Vattentätning enligt bygghandlingar. Montering och överlappning av fogar enligt tillverkarens anvisningar.
2. Takskiva 60mm, $\lambda_U=0,21$ W/mK
3. Lättfyllning klinker/Leca 400mm, $\lambda_U=0,10$ W/mK
4. FF–EPS 100S klickspontad isolering, $\lambda_U=0,031$ W/mK
5. Ångspärr
6. Bärande stomme enligt bygghandlingar, $R=0,25$ (m² K)/W.
7. Ytskikt enligt rumsbeskrivning

FF–EPS tjocklek (mm)

U–värde (W/m² K)

200
250
300

0,09
0,08
0,07